



INSTRUCTION ED-RU-H



Read this instruction before installation
and wiring of the product

10496D
MAY 19

Room unit for basic controller configuration or enduser control

ED-RU-H is an external room unit primarily intended for control of an air handling unit, heating unit or room controller. Perform basic controller configuration, or let the person in the room control the room's HVAC behaviour, via a connected ED-RU... room unit. Choose from a large selection of room units that fit your specific needs.

Technical data

Supply voltage	24 V AC/DC
Power consumption	25 mA
Protection class	IP20
Ambient humidity	Max. 90 % RH
Ambient temperature	0...50°C
Storage temperature	-20...+70°C
Mounting	On wall or device box
Communication	EXOline

Wiring

Based on the used controller there are two different wiring options:

1. The room unit can be connected to the same supply voltage as the controller (G and G0). Communication then takes place via EXOline and is connected to the serial ports (RS485), A and B.

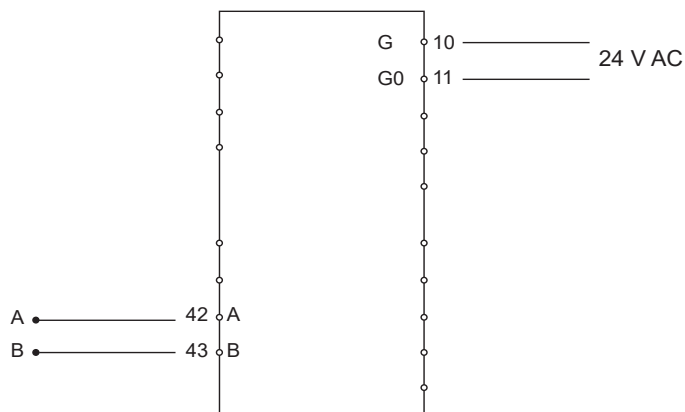


Figure 1 Wiring

2. They can also be connected via an EDSP-K3 cable to the display port.

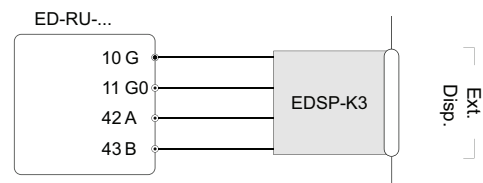


Figure 2 Wiring with an EDSP-K3 cable

Terminal N and designator	EDSP-K3 wire color	Description
10 G	Black	24 V AC supply voltage input
11 G0	White	24 V AC voltage reference
42 A	Yellow	Output signal to controller
43 B	Brown	Input signal to controller

The setpoint knob

ED-RU-H has a hidden setpoint, meaning there are no controls on the front of the room unit. Instead, the setpoint can be adjusted up or down on the back of the electronics cassette using a small screwdriver. The maximum permissible adjustment of the setpoint is configurable (factory setting $\pm 3^\circ\text{C}$).

Depending on the control mode of the Corrigo, the setpoint knob will adjust the actual setpoint. In control mode constant supply air control, the supply air setpoint will be adjusted. In room cascade, the room setpoint will be adjusted. If the control mode is extract air cascade, the extract air setpoint will be adjusted.



This product carries the CE-mark.

More information is available at www.regincontrols.com.

Contact

AB Regin, Box 116, 428 22 Källered, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regincontrols.com, info@regincontrols.com



Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts

Rumsenheter för grundläggande regulator-konfiguration eller slutanvändarkontroll

ED-RU-H är en extern rumsenhet, främst avsedd för styrning av luftaggregat, värmeenhet eller rumsregulator. Utför grundläggande regulatorkonfiguration, eller låter en person i rummet kontrollera rummets HVAC-beteende, via en ansluten ED-RU...-rumsenhet. Välj bland ett stort urval av rumsenheter som passar ditt särskilda behov.


Tekniska data

Matningsspänning	24 V AC/DC
Egenförbrukning	25 mA
Skyddsklass	IP20
Omgivande luftfuktighet	Max. 90 % RH
Omgivningstemperatur	0...50°C
Lagringstemperatur	-20...+70°C
Montering	På vägg eller över apparatdosa
Kommunikation	EXOline

Inkoppling


Det finns två olika inkopplingsmöjligheter, beroende på vilket regulator som används:

1. Rumsenheten kan kopplas in till samma matningsspänning som regulatorn (G och G0). Kommunikation sker sedan via EXOline och är kopplad till de seriella portarna (RS485) A och B.

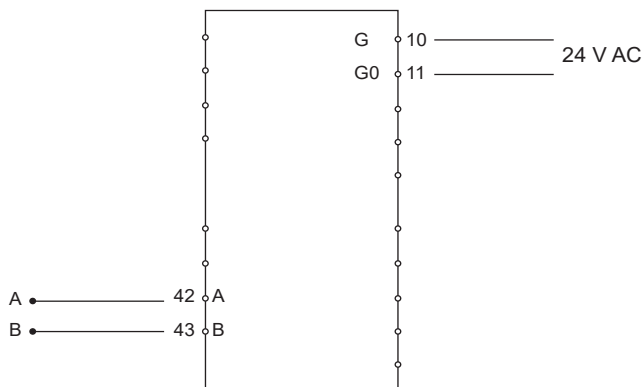

Figur 1 Inkoppling

2. De kan även kopplas in via en EDSP-K3-kabel till en displayport.

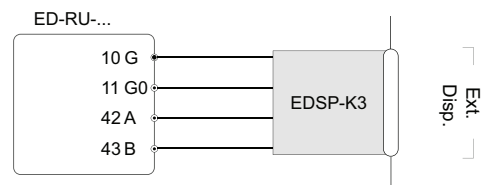

Figur 2 Inkoppling med en EDSP-K3-kabel

Plintnummer och designator	EDSP-K3 trådfärg	Beskrivning
10 G	Svart	Ingång för 24 V AC matningsspänning
11 G0	Vit	24 V AC matningsspänningsreferens
42 A	Gul	Utsignal till regulator
43 B	Brun	Insignal till regulator

Börvärdesratt

ED-RU-H har dolt börvärde, vilket innebär att det inte finns några reglage på rumsenhetens framsida. Börvärdet kan i stället justeras uppåt eller nedåt på elektronikassettens baksida med hjälp av en liten skruvmejsel. Börvärdets maximala justering kan konfigureras (fabriksinställning $\pm 3^\circ\text{C}$). Beroende på Corrigons reglerfall kommer börvärdesratten att justera det verkliga börvärdet. Om reglerfallet är konstant tilluftsreglering justeras tillufts-börvärdet. Om det är rumskaskad kommer rumsbörvärdet att justeras. Om det är frånluftskaskad justeras frånlufts-börvärdet.



Denna produkt är CE-märkt.
Mer information finns på www.regincontrols.com.

Teknisk support

Teknisk hjälp och råd på telefon: 031 720 02 30

Kontakt

AB Regin, Box 116, 428 22 Källered
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regincontrols.com, info@regincontrols.com



Diese Anleitung vor Installation und Verdrahtung des Produktes bitte durchlesen.

Fernbediengerät für die Grundkonfiguration des Reglers oder als Fernbedienung für den Benutzer

ED-RU-H ist ein externes Raumgerät, das vor allem für die Regelung einer Lüftungsanlage, einer Heizungsanlage oder als Raum-regler entwickelt wurde. Führen Sie die Grundkonfiguration durch oder überlassen Sie einem Benutzer des Raums die Möglichkeit für kleine Einstellungen über eine ED-RU-... Fernbedienung. Wählen Sie von einer großen Auswahl and Wohnraumfernbedienungen um Ihren Anforderungen zu genügen.

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 V AC/DC
Leistungsaufnahme	25 mA
Schutzart	IP20
Umgebungsfeuchte	Max. 90 % rel. F.
Umgebungstemperatur	0...50 °C
Lagerungstemperatur	-20...+70 °C
Montage	Wandmontage oder Einbaudose
Kommunikation	EXOline

Verdrahtung

Je nach Verwendung des Reglers gibt es 2 Arten der Verdrahtung:
1. Die Wohnraumfernbedienung wird an dieselbe Versorgungsspannung wie der Regler angeschlossen (G und G0). Die Kommunikation erfolgt über EXOline und wird über die Schnittstelle (RS-485), A und B, angeschlossen.

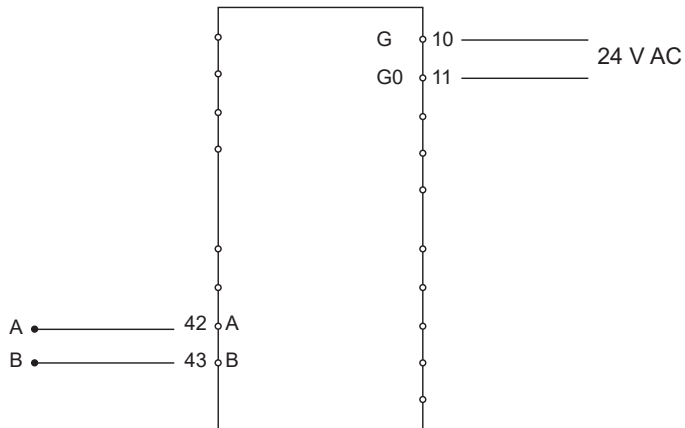


Bild 1 Verdrahtung

2. Sie können auch an die Display-Schnittstelle mit Hilfe eines EDSP-K3 Kabels angeschlossen werden.

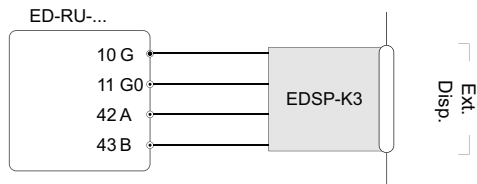


Bild 2 Verdrahtung mit einem EDSP-K3 Kabel

Klemme NO und Designator	EDSP-K3 Draht Farbe	Beschreibung
10 G	Schwarz	Versorgungsspannung 24 V AC
11 G0	Weiß	Versorgungsspannung 24 V AC (Referenz)
42 A	Gelb	Ausgangssignal zum Regler
43 B	Braun	Eingangssignal vom Regler

Der Sollwert-Drehknopf

ED-RU-H hat keine Sollwertanzeige, d. h., es befinden sich keine Regler auf der Frontseite des Raumgerätes. Der Sollwert kann stattdessen auf der Rückseite des Gehäuses mit einem kleinen Schraubendreher nach oben oder nach unten angepasst werden. Dabei lässt sich der Wert für die maximal zulässige Sollwertanpassung konfigurieren (Werkseinstellung $\pm 3\text{ °C}$).

Je nach Regelmodus des Corrigo wird der aktuelle Sollwert über den Sollwert-Drehknopf angepasst. Im Regelmodus Konstante Zuluftregelung wird der Sollwert für die Zuluft angepasst. In der Raum-Kaskadenregelung wird der Sollwert für den Raum angepasst.

Und im Regelmodus Abluft-Kaskadenregelung wird der Sollwert für die Abluft angepasst.



Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen.
Mehr Information können Sie auf www.regincontrols.com finden.

Kontakt

Regin Controls Deutschland GmbH
Telefon: +49 30 77 99 40
Internet: www.regincontrols.de
E-Mail: info@regincontrols.de